


# Dekkingsgraadmonitor per 31 december 2009

## Stichting Pensioenfonds ODS

### Rentetermijnstructuur (RTS)

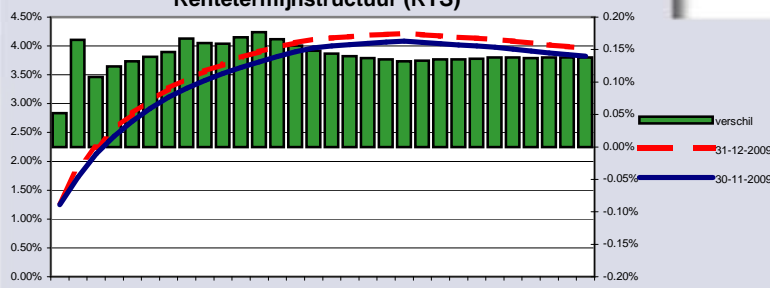


Op de linker-as staat de actuele hoogte van de RTS. De staafjes waarvan de waarde in de rechter-as worden weergegeven geven de mutatie van de RTS ten opzichte van de voorafgaande maand weer.

Voor meer detail informatie zie de pagina "Rendementen" op:

[www.pensioenthermometer.nl](http://www.pensioenthermometer.nl)

### Vooruitzicht op basis van huidige situatie

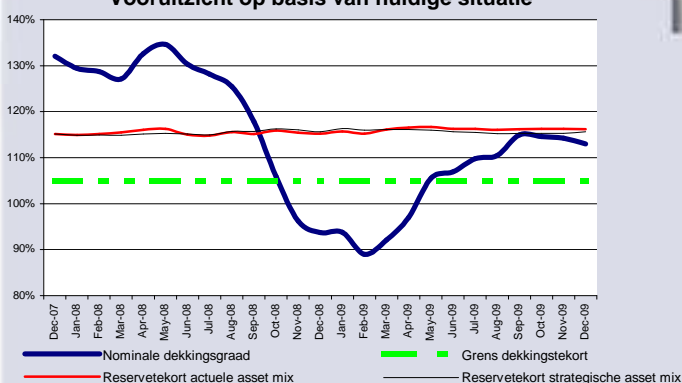

Dit overzicht laat zien wat de ontwikkeling van de dekkinggraad zal zijn tot het einde van het jaar op basis van de huidige rentetermijnstructuur en de waarde van de portefeuille.


Daarnaast geeft dit overzicht inzicht in de ontwikkeling van de benodigde dekkinggraad o.b.v. de actuele en strategische asset mix.

**Waarschuwing:**

**Mogelijk verkeert u in staat van reservetekort.**

**Wij adviseren u contact op te nemen met uw adviseur.**


### Stresstest

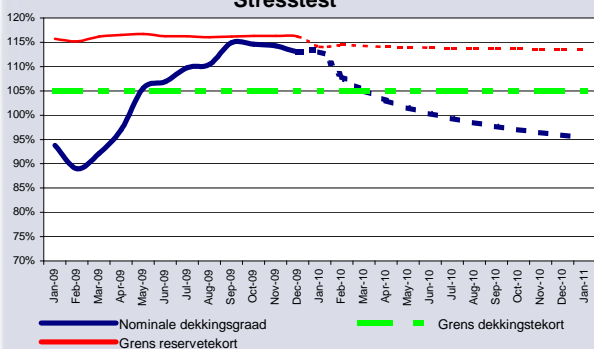

De stresstest laat zien wat de ontwikkeling van de dekkinggraad is wanneer de volgende scenario's zich voordoen vanaf de huidige maand tot 12 maanden in de toekomst:

Rentetermijnstructuur	-1.0%
Aandelen ontwikkelde markten	-25%
Indirect vastgoed	-25%
Aandelen opkomende markten	-35%
Aandelen niet-beursgenoteerd	-30%
Direct vastgoed	-15%
Commodities	-30%

### Actuele beleggingsmix



Staat	38%	Credit	38%
Zakelijke waarden	23%	Liquide middelen	1%

### Samenvatting

	Waarde portfolio (€ 1.000,-)	VPV (€ 1.000,-)	Nominale dekkinggraad		Grens reservetekort	
			Herstelplan	Actueel	Strategisch	
31-12-08	68.308	72.900	93.7%	94%	115%	116%
31-03-09	67.579	73.370	92.1%	94%	116%	116%
30-06-09	75.182	70.310	106.9%	95%	116%	116%
30-09-09	83.138	72.340	114.9%	96%	116%	115%
31-10-09	83.432	72.790	114.6%	96%	116%	115%
30-11-09	84.822	74.240	114.3%	96%	116%	115%
31-12-09	85.813	75.950	113.0%	97%	116%	116%

Het verloop van de dekkinggraad is gebaseerd op een inschatting van de VPV en een opgave van het vermogen van het pensioenfonds. De werkelijke dekkinggraad per jaareinde kan afwijken door bijvoorbeeld mutaties en toekomstige cashflows.